


## Hauseinführungssysteme

Hausanschlussleitung- Installationsmaße DN 25- 50  
Einzelhauseinführung

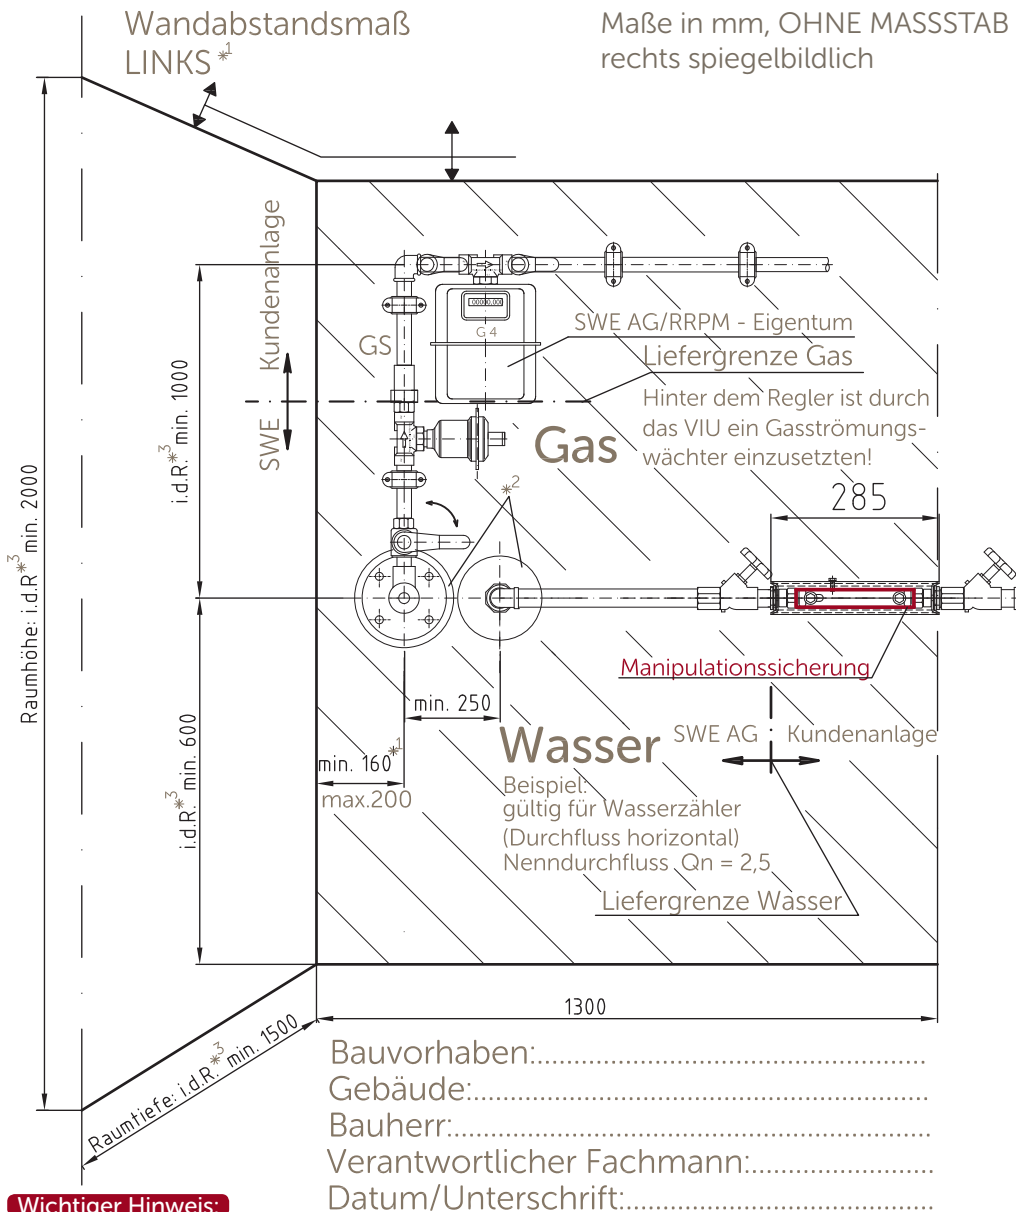

\*1  
ACHTUNG: Zu berücksichtigen sind evtl. noch geplante Putzarbeiten, die den Mindestabstand verringern könnten.

\*2  
Die Hauseinführungen AG/AW dürfen nach der fertigen Montage auf der Innenwandseite nicht mit eingeputzten Ausziehsicherungen (Teller) versehen werden, die Ausziehsicherungen (Teller) sind unbedingt frei von Putz zu halten. Einführungen AG/AW können örtlich noch gegeneinander getauscht werden.

\*3  
Falls bauliche Maße abweichend von der Regel ausgeführt werden müssen, ist dies nur mit Zustimmung des Netzbetriebs zulässig.

Die technischen Anschlussbedingungen (TAB 2000) und die DIN 18012, in den jeweils gültigen Fassungen, sind grundsätzlich zu beachten.

**Zugehörige Deckenflächen (ca. 0.8 m v. d. Wandseite) sind ausschließlich für die Nutzer der Sparten reserviert!**

Werden über diesen Einzelanschluss noch mehrere Abnehmer mit Zählereinrichtung der Stadtwerke Essen AG versorgt, dann ist unmittelbar hinter dem Eintritt ins Gebäude ein Absperrorgan als Liefergrenze zu setzen.

**Schraffierte Flächen sind ausschließlich für die Nutzer der Sparten reserviert.**

Kernbohrungen: d 130 mm in Absprache mit dem Netzbetrieb ist auch eine Anordnung übereinander möglich!